

Box di purificazione dell'aria ULBF (successore di UFB1)

[> Weblink](#)

N. di articolo
40.002.159.00

Prezzo in CHF
270.- O IVA esclusa

Descrizione del prodotto

Dati tecnici

Dimensioni carbone attivo, materiale portante incluso

1,9 kg

Materiale Filtro

Carbone attivo a base di gusci di noci di cocco

Materiale Involucro

Materiale sintetico

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

329 x 441x 98 mm

Peso

ca. 2,5 kg

Durata utile

ca. 1.5 anno

Collegamento

BORA Ecotube, 245 x 89 mm

Descrizione del prodotto

Filtri anti odore per la pulizia dell'aria in cucina

Numerose possibilità di installazione

Collegamento al sistema di condotte BORA Ecotube 245 x 89 mm

Programmare possibilità di revisione

Sostituzione del filtro in tutta semplicità

Programmare una bocchetta di sfogo di min. 500 cm2 (ad esempio rientro zoccolo o zoccolo a lamelle)

Distanza da elementi adiacenti circa 50 mm

Materiale del dotazione

ULBF

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Set viti di fissaggio

1 nastro sigillante UDB1





1 EF47

1 EFA

2 EFD

Indicazioni per la pianificazione

Il box di depurazione dell'aria ULBF è predisposto per il raccordo a BORA Ecotube (245x89mm). Per collegare BORA Ecotube a raccordi Naber (222x89 mm), è disponibile un adattatore EFA, automaticamente incluso nel corredo di fornitura.

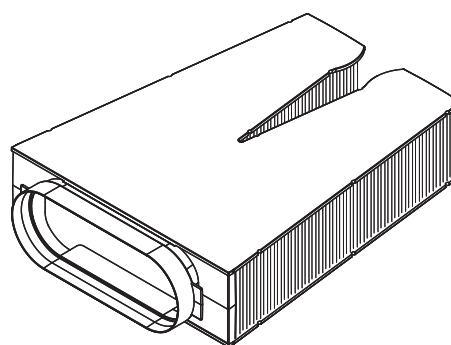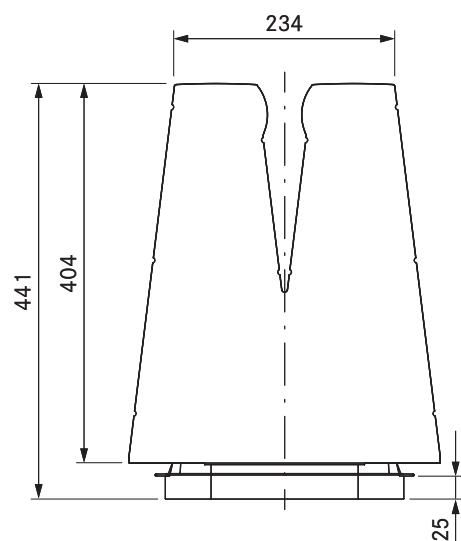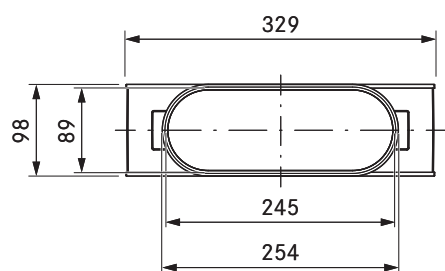

dati tecnici

Dimensioni (LxPxA)	329 x 441 x 98 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	ca. 2,5 kg
Materiale cassa	Plastica
collegamento canale	Ecotube BORA
Materiale filtrante	Carbone attivo a base di gusci di noci di cocco
Volume granulato di carbone attivo	1,9 kg
Durata utile max. filtro	300 h (1,5 anni)

Descrizione prodotto

- Durata utile ca. 300 h / 1,5 anni
- Rimozione efficiente degli odori
- Elemento flessibile
- Inclusive le necessarie guarnizioni Ecotube
- Sistema completo

Materiale in dotazione

- Scatola di purificazione aria flessibile ULBF
- 1 Sospensione filtro
- 1 x EFD
- 1 x EF47
- istruzioni per il montaggio

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Per il cambio dell'unità di ricircolo aria è richiesto un gioco di almeno 4 cm
- Possibilità di montaggio sospeso o appoggiato
- Pezzo stampato con giunto a bicchiere piatto
- Prevedere possibilità di revisione
- Pianificare un'apertura di sfogo di 500 cm² (es. accorciando i listelli dello zoccolo o dello zoccolo a lamelle)